

MANUEL D'INSTALLATION



Ballon d'eau chaude sanitaire (option)


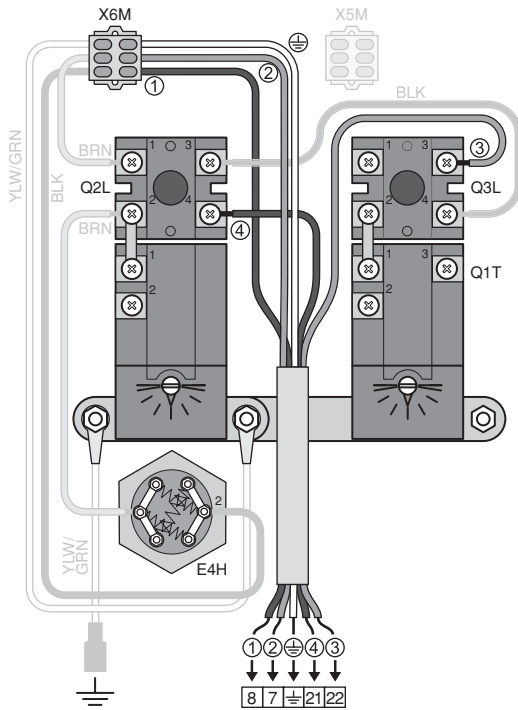


Schéma de câblage Ballon E.C.S. non solaire

- Alimenter F2B en 3G2.5 mm² du tableau général via un disjoncteur de 16 A
- Cabler le ballon en 5G2.5 mm² (cf. schéma)
- Installer la sonde X9A.

EKSWW150V3
 EKSWW200V3
 EKSWW300V3

EKSWW200Z2
 EKSWW300Z2

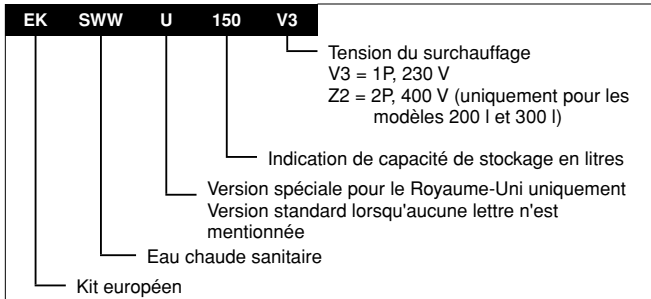